




DE
RUS

Die Abstützungstürme von AC sind durch die hohe Tragfähigkeit (max 60 kN) und die schnelle Montage die Ideallösung für Unterstützungen in Höhen bis (zu 12,5 Meter). Das System und die Eisenelemente (S235JRH) bieten hohe Tragkraft, Flexibilität und dank dem Zubehör, perfekte Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Deckenschalungen sowie das Versetzen mit dem Baukran. Entwickelt für eine lange Lebensdauer, und ausgestattet mit verschiedenen Sicherheitselementen, Innentreppen und integriertem Seitengeländer.

СТОЙКА КРЕПИ АС, БЛАГОДАРИ СВОЕЙ ВЫСОКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (МАКС. 60 КН) И БЫСТРОТЕ МОНТАЖА, - ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРЕПИ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ (ДО 12,5 МЕТРОВ). ТАКАЯ СИСТЕМА ИЗ СТАЛЬНЫХ РАМ (S235JRH) ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ, ГИБКОСТЬ, А БЛАГОДАРИ ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДЪЕМА КРАНOM. ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ И, КРОМЕ ТОГО, ОСНАЩАЕТСЯ ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, НАПР., НАСТИЛЫ, ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЦЕЛЬНЫЕ БОКОВЫЕ ПЕРИЛА.

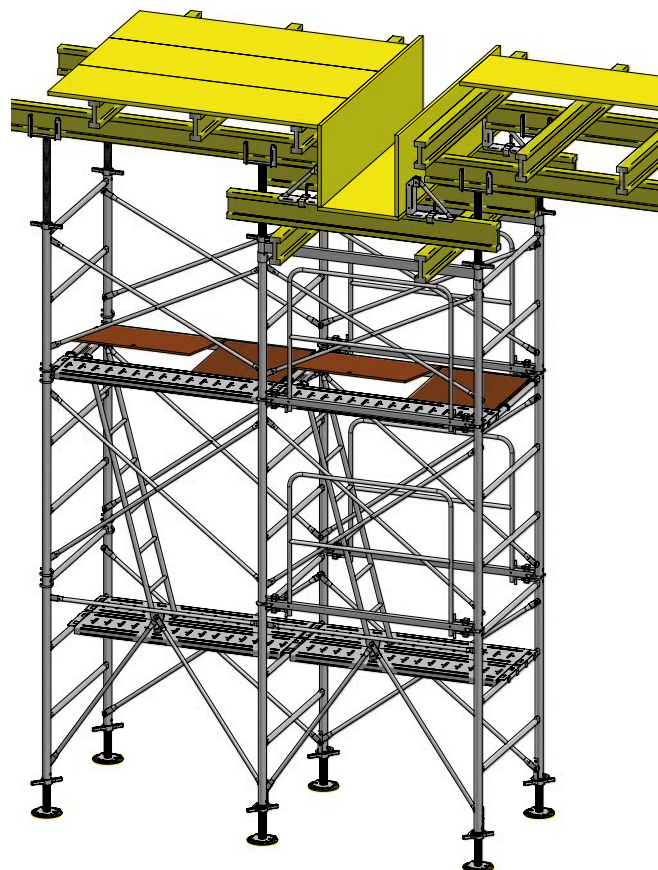

Korrosionsschutz

- Feuerverzinkt: garantierte Mindeststärke von 50 μm , gemäß UNI EN 40.
- Passive elektrolytische Verzinkung: Mindeststärke 10 μm .

Produktionsnormen

- NF EN 12812/3
- UNI EN 729 - 2 : 1996

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАЩИТА

- ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ: МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА 50 МИКРОН, ПО UNI EN 40.
 - ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ С ПАССИВАЦИЕЙ: МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА 10 МИКРОН.
- ### НОРМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

- NF EN 12812/3
- UNI EN 729 - 2 : 1996



Trägerkopf Gabel: preiswert, passend für Traglast bis zu 60 kN, feuerverzinkt (mind. 50 micron).

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВИЛКА:
ЭКОНОМИЧНЫЙ, ДЛЯ НАГРУЗОК ДО 60 КН, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (МИН. 50 МИКРОН).



Gewinde oben
Robust, millimetergenaue Bestimmung (60 cm), sehr hohe Tragfähigkeit (bis zu 60 kN), feuerverzinkt (mind. 50 micron).

БАЗА, РЕГУЛИРУЕМАЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ:
ПРОЧНАЯ, МИЛЛИМЕТРОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (60 СМ), ВЫСОЧАЙШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ДО 60 КН), ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (МИН. 50 МИКРОН).




Rahmen für Turmgeländer
Schutzelement und integrierter Abschluss garantieren eine schnelle Montage, feuerverzinkt (mind. 50 micron).

РАМА ПЕРИЛ ДЛЯ СТОЙКИ:
ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ И СОЕДИНЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ БЫСТРОЙ МОНТАЖА И НЕВЫПАДАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (МИН. 50 МИКРОН).







Basisgewinde mit Blättchen
Integriertes Zubehör, hohe Sicherheit, feuerverzinkt (mind. 50 micron).

РЕГУЛИРУЕМАЯ БАЗА С ПЛАСТИНОЙ:
ВСТРОЕННЫЕ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (МИН. 50 МИКРОН).

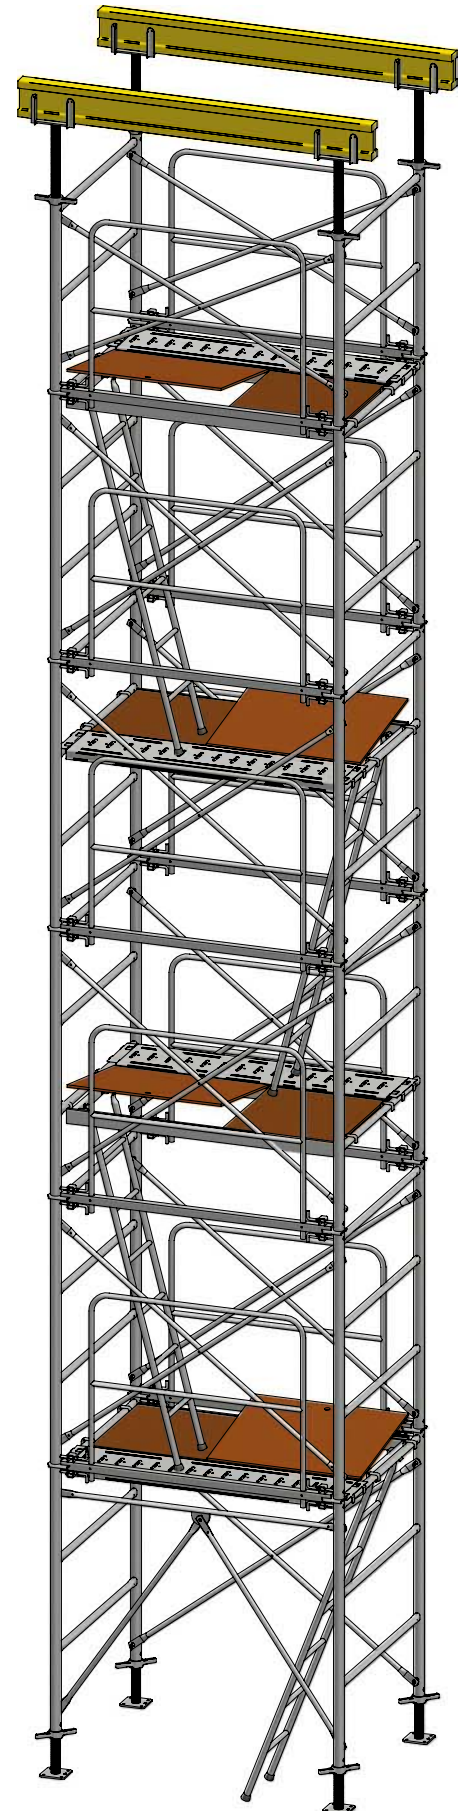

Traggerüstsystem A&C


СИСТЕМА ОПОРНЫХ БАШЕН А&С

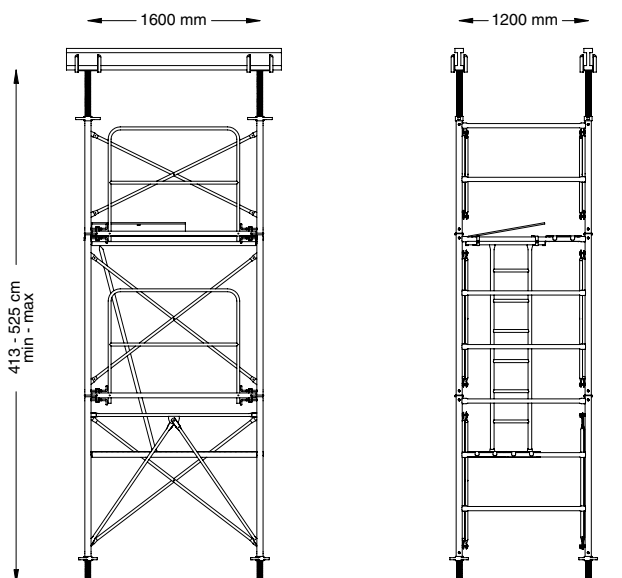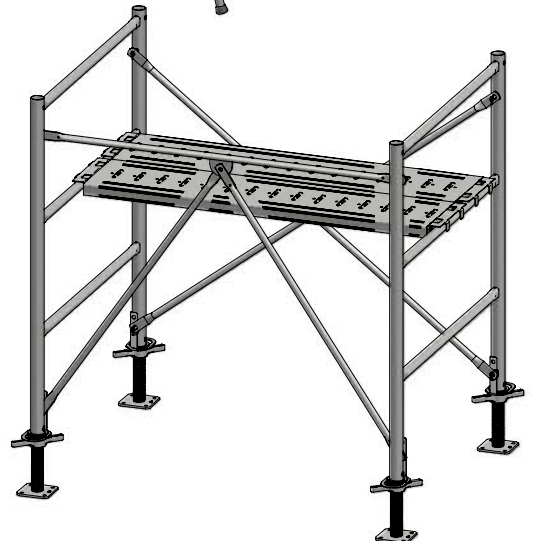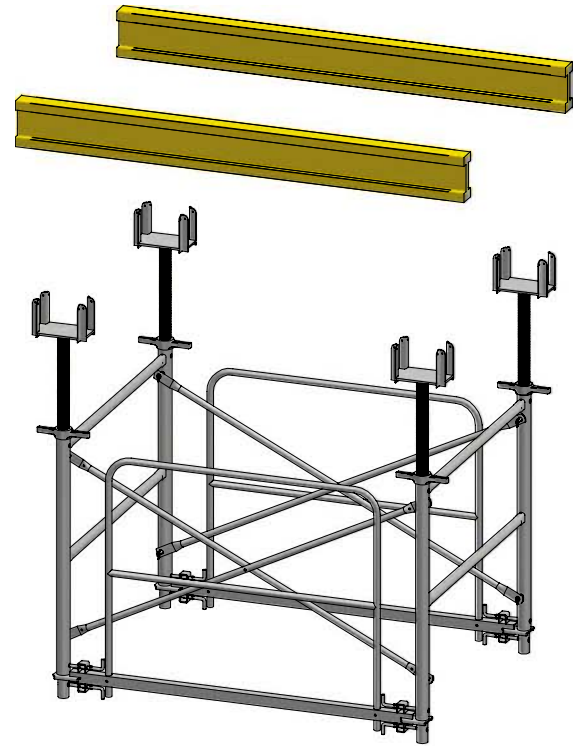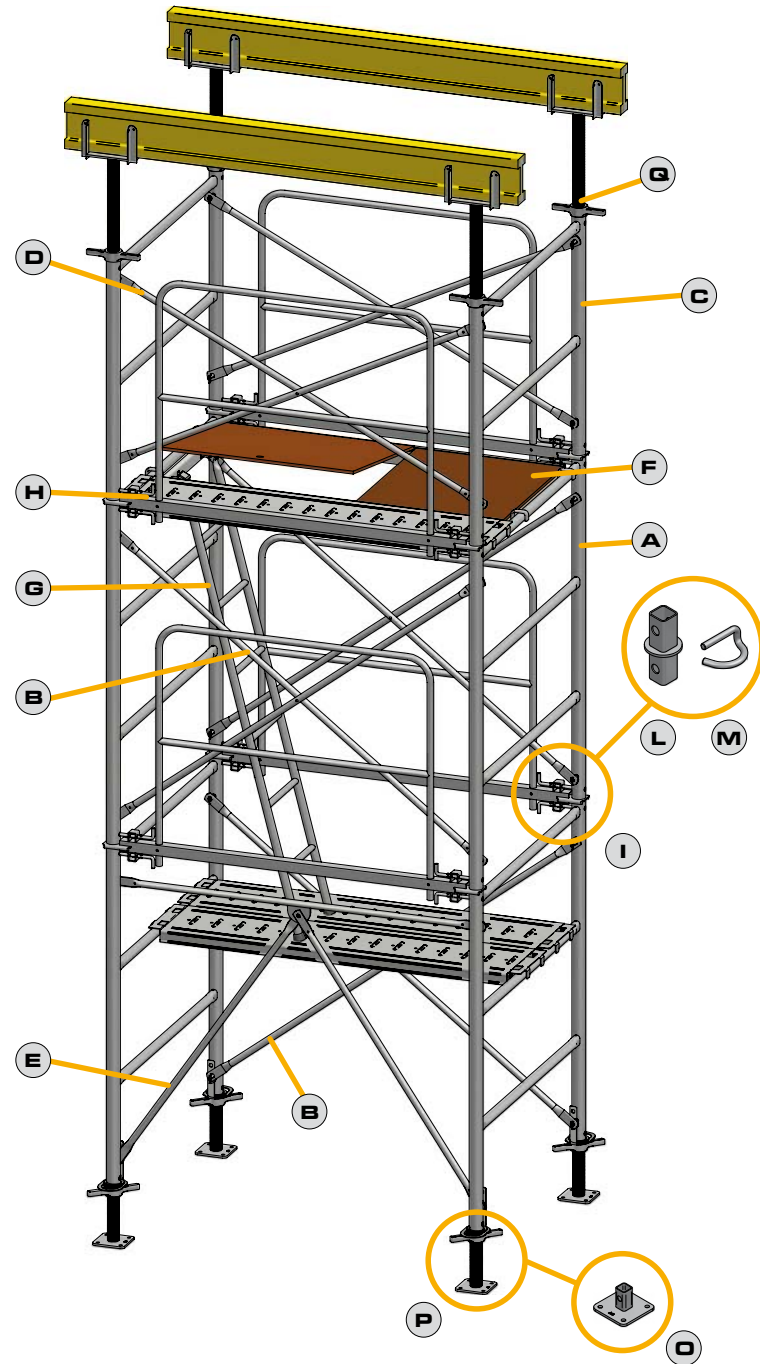

	Art.	kg		Art.	kg
<p>A Grundrahmen 1,5 m verzinkt РАМА БАШНИ 1,5 М ОЦИНКОВАННАЯ</p> <p>B Diagonalstrebe 1600 mm verzinkt für Grundrahmen 1,5 m ДВОЙНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ 1600 ММ ДЛЯ БАШНИ 1,5 М ОЦИНКОВАННАЯ</p>	T11Z	18,90	<p>C Halbgrundrahmen 1,05 m verzinkt ПОЛОВИНА РАМЫ БАШНИ 1,05 М ОЦИНКОВАННАЯ</p> <p>D Diagonalstrebe 1600 mm verzinkt für Halbgrundrahmen 1,05 m ДВОЙНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ 1600 ММ ДЛЯ ПОЛОВИНЫ БАШНИ 1,05 М ОЦИНКОВАННАЯ</p>	T12Z	10,90
<p>E Dreifach Verbindung 1600 mm für Grundrahmen 1,5 m verzinkt ТРОЙНАЯ РАСПОРКА 1600 ММ ДЛЯ БАШНИ 1,5 М ОЦИНКОВАННАЯ</p>	T37Z	6,40	<p>F Belagsplatte in Aluminium 1600 mm mit Deckel МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАСТИЛ 1600 ММ С ЛЮКОМ</p> <p>G Etageleiter verzinkt ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ЛЮКА ОЦИНКОВАННАЯ</p> <p>H Belagsplatte verzinkt 1600 mm МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАСТИЛ 1600 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ</p>	T34Z	16,00
				T29Z	7,10
<p>I Integriertes Abschlußgestell verzinkt ВСТРОЕННАЯ РАМА С ПЕРИЛАМИ ОЦИНКОВАННАЯ</p> <p>L Rohrverbinder verzinkt СОЕДИНИТЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ</p> <p>M Fallstecker Ø12 mm verzinkt ОСЕВОЙ КРЮК Ø12 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ</p>	T61Z	12,50	<p>N Stapelette für Rahmen verzinkt (20) ОЦИНКОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАРКАСОВ (20)</p>	T69Z	28,50
	T13Z	0,65			
<p>O Fußplatte verzinkt ОПОРНАЯ ПЛИТА НЕПОДВИЖНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ</p> <p>P Gewindefußplatte 850 mm mit Blättchen verzinkt ОПОРНАЯ ПЛИТА РЕГУЛИРУЕМАЯ 850 ММ СО СТОПОРНОЙ ПЛАСТИНОЙ ОЦИНК</p>	T14Z	1,50	<p>Q Trägerkopf Gabel 850 mm verzinkt РЕГУЛИРУЕМАЯ ВИЛКА 850 ММ ЦИНКОВАННАЯ</p> <p>R Trägerkopf verzinkt ВИЛКА ДЛЯ БАЛОК ОЦИНКОВАННАЯ</p> <p>S Verstärkungs träger verzinkt ОЦИНКОВАННАЯ АРМАТУРА ЖЕСТКОСТИ</p>	V59Z	9,50
	T71Z	7,00		T73Z	8,50
				T74Z	6,50

Konfiguration КОНФИГУРАЦИЯ

1 kN=102 kg

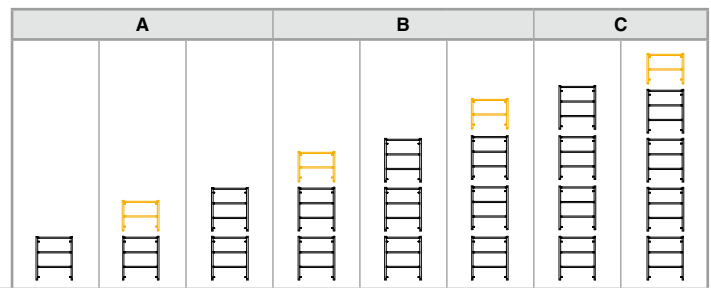

		A		B		C					
Montage МОНТАЖ	Verschiedene längen ЧИСЛО РАМ ПО ВЫСОТЕ	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5		
	Höhe des produktes Min-Max (cm) ВЫСОТА БАШНИ МИН. - МАКС. (СМ)	158-270	263-375	308-420	413-525	458-570	563-675	608-720	713-825		
Artikel СОСТАВ	Grundrahmen РАМА БАШНИ (T11Z)	2	2	4	4	6	6	8	8		
	Halbgrundrahmen ПОЛОВИНА РАМЫ БАШНИ (T12Z)	-	2	-	2	-	2	-	2		
	Dreifach Verbindung ТРОЙНАЯ РАСПОРКА (T37Z)	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Diagonalstrebe für Grundrahmen ДВОЙНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ БАШНИ (T21Z)	1	1	3	3	5	5	7	7		
	Diagonalstrebe für Halbgrundrahmen ДВОЙНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПОЛОВИНЫ БАШНИ (T25Z)	-	2	-	2	-	2	-	2		
	Abschlussgestell ВСТРОЕННАЯ РАМА С ПЕРИЛАМИ (T61Z)	-	2	2	4	4	6	6	8		
	Gewindefußplatte ОПОРНАЯ ПЛИТА (T71Z)	8	8	8	8	8	8	8	8		
	Trägerkopf ВИЛКА (V54Z)	4	4	4	4	4	4	4	4		
	Belagsplatte НАСТИЛ (T33Z)	1	1	3	3	4	4	4	5		
	Belagsplatte mit Deckel НАСТИЛ С ЛЮКОМ (T34Z)	1	1	1	1	2	2	2	3		
	Etagenleiter ЛЕСТНИЦА (P29Z)	1	1	1	1	2	2	2	3		
Tabelle für zulässige belastung (kN) ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК (kN)	Zulässige belastung (kN) ДОПУСТИМАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ СТОЙКИ V (kN)	Nicht senkrecht*** ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ***	V1* Blockiersystem in der höhe (kN) V1* С БЛОКИРОВКОЙ ВВЕРХУ (kN)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	50,0	50,0	
			V2 Mit querverbindung (kN) V2 С ВЕТРОВЫМИ СВЯЗЯМИ (kN)	-	-	-	60,0	60,0	60,0	45,0	45,0
			V3 Mit offener höhe (kN) V3 СО СВОБОДНЫМ ВЕРХОМ (kN)	60,0	60,0	60,0	-	-	-	-	-
	Horizontallast Hk (kN) für V1* УСИЛИЕ БЛОКИРОВКИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ H (kN) ДЛЯ V1*			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0
	Obere horizontallast Hk (kN) für V2 o V3** ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ВВЕРХУ Hk (kN) ДЛЯ V2 ИЛИ V3 **			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

* Die zulässige Belastung wird berechnet aus der Horizontallast und den geometrischen Ungenauigkeiten bei der Errichtung des Turms, sowie aus den Toleranzwerten der Einzelteile.

* ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УСИЛИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БАШНИ, А ТАКЖЕ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

Bemerkungen / ЗАМЕЧАНИЯ

* H = auftretende Horizontallast für 10 Laufmeter Stütztürme und pro Meter gestützte Decke. Die Fixierung kann erreicht werden durch: 1. Verankern an vorhandenen Strukturen; 2. Durch Verbinden von mindestens 6 Türmen mit 2 Verbindungen pro Turm.

* H = УСИЛИЕ БЛОКИРОВКИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА 10 МЕТРОВ ДЛИНЫ В ПЛОСКОСТИ БАШЕН И НА МЕТР ШИРИНЫ ОПОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ. БЛОКИРОВКА МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ:
- КАК ПРИ ПОМОЩИ АНКЕРОВКИ К ОБСЛУЖИВАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ;
- ТАК И ГРУППОЙ: МИНИМУМ 6 БАШЕН НА 2 ПОЛЯХ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ.

** Die zulässige Belastung von V2 und V3 wird durch die Horizontallast berechnet. Bei höheren Werten, kontaktieren Sie uns bitte.

** ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК V2 И V3 ВЫЧИСЛЯЮТСЯ С УЧЕТОМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УСИЛИЙ Hk. ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ Hk, ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ.

*** Wenn die Stütztürme nicht senkrecht sind, muss jeder Wert von V1, V2 und V3, um 0,2T pro Zentimeter Schräglage reduziert werden, bis zu einem Höchstwert von 5 cm, ab Struktur 3bis. Für höhere Werte, kontaktieren Sie uns bitte.

*** ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ КАЖДОЕ ИЗ ЗНАЧЕНИЙ V1, V2, V3 ДОЛЖНО СНИЖАТЬСЯ НА 0,2T НА СМ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ДО ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМУМ 5 СМ, НАЧИНАЯ С КОНСТРУКЦИИ № 3bis. ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 5 СМ, ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ.

Horizontallast / ВЕТРОВЫЕ СВЯЗИ

a. Bei Höhen unter 4,2 m sind keine Verbindungen vorgesehen (außer bei anders lautenden Anweisungen).


ДЛЯ ВЫСОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕНЕЕ 4,2 М, В ОТСУТСТВИЕ ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ, СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ БАШНЯМИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ.










b. Für Höhen zwischen 4,2 m und 6,0 m muss man eine Horizontallast durch die Verbindung zweier Türme vorsehen. Die Querverbindung kann auf horizontaler Basis mit Röhren ø 48 mm und Verbindungsschellen in Form eines Andreaskreuzes 45° sowie einem Abstand von höchstens 3 Metern realisiert werden.

ДЛЯ ВЫСОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ 4,2 М ДО 6 М НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЕТРОВЫЕ СВЯЗИ, СОЕДИНЯЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДВЕ БАШНИ. ВЕТРОВЫЕ СВЯЗИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ ТРУБЫ И МУФТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ПЕРЕКРЕСТНОЙ СХЕМЕ ПОД УГЛОМ В 45° В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ МУФТЫ НАХОДИЛИСЬ ДРУГ ОТ ДРУГА НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 3 МЕТРОВ.

c. Bei Höhen über 6,05 m ist eine spezielle Querverbindung zu verwenden.

ДЛЯ ВЫСОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫШЕ 6,05 М НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОСОБЫЕ ВЕТРОВЫЕ СВЯЗИ.

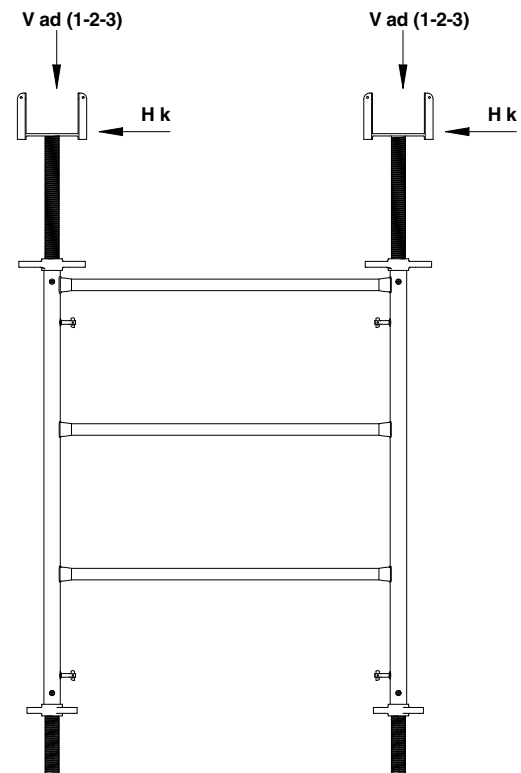

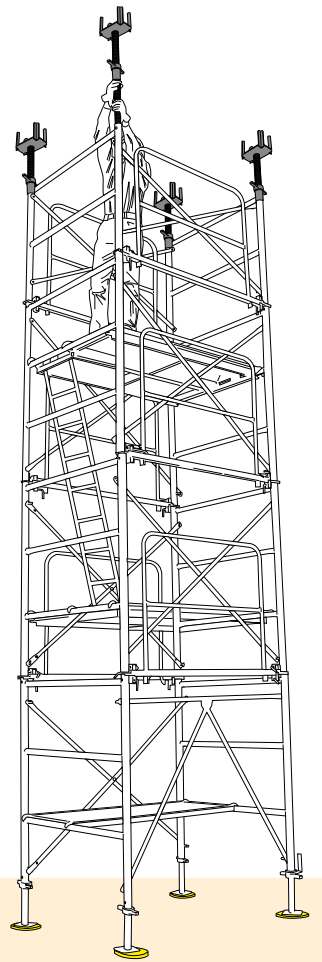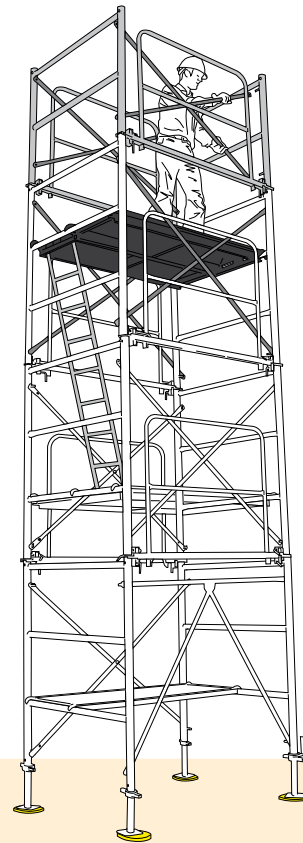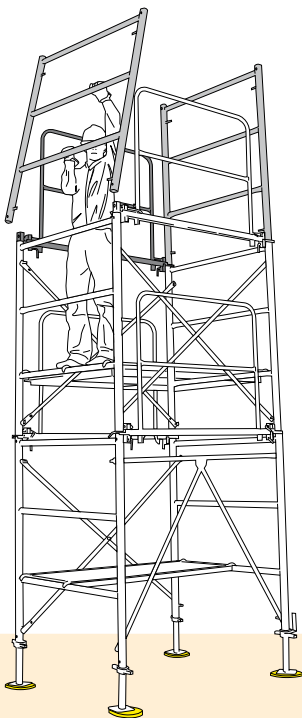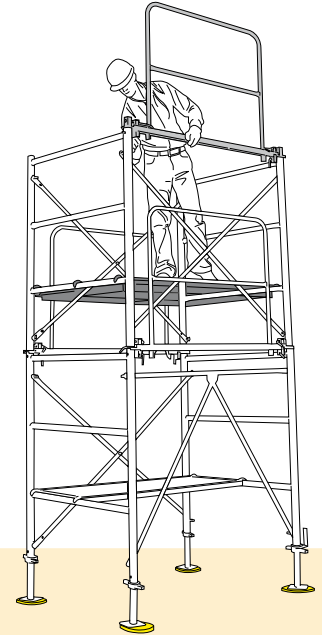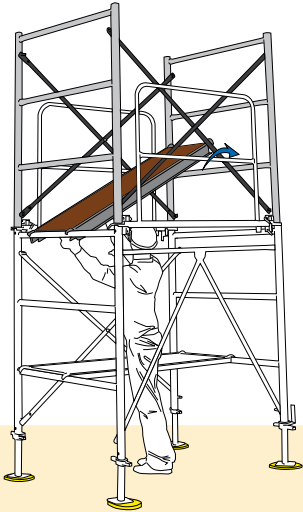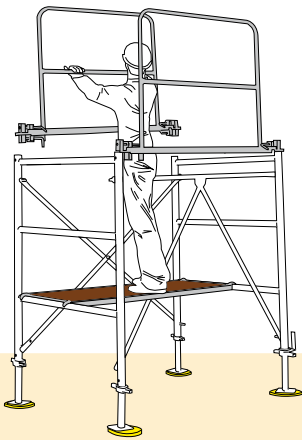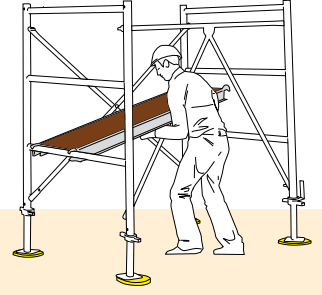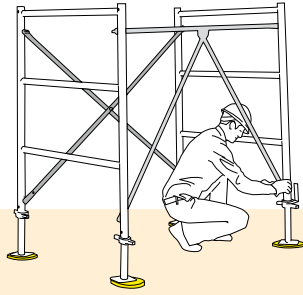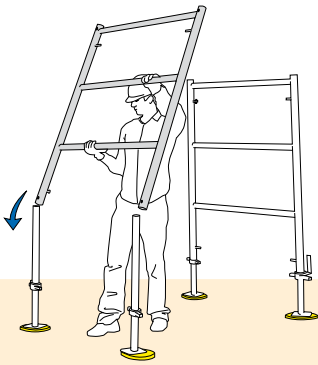



Amadio & C S.p.A.

Via dell'Industria, 10/12 Z.I.
36050 Quinto Vicentino (VI) - Italy
Tel. +39 0444 357199 r.a.
Fax +39 0444 357623
www.amadio.com - info@amadio.com

Amadio & C Corp.

23221 Aldine Westfield Suite 734
Spring, TX 77373 - USA
Ph/Fax: +1 281 453 3200
us@amadio.com